

2016年10月26日

松下电器产业株式会社
汽车电子和机电系统公司
机构控制部品事业部
马达经营单位

工业用无刷电机 MINAS-BL GV 系列 以及 GP 系列用选配件 电机延长电缆的附属品“绝缘盖”规格变更通知

敬启 正值秋凉季节，衷心恭祝贵公司日益昌盛。
平素承蒙格外关照，在此深表谢意。
有关标题事宜，由于零部件停产，我们将进行规格变更。
敬请理解和协作。

谨启

-记-

1. 对象机型：工业用无刷电机 MINAS-BL GV 系列，GP 系列用 电机延长电缆


型号	长度 (L)
DV0PQ1000110	1m
DV0PQ1000130	3m
DV0PQ1000150	5m
DV0PQ10001A1	10m

由于是电机延长电缆附属品的变更，因此型号没有的变更。

2. 变更理由：因目前附属的“绝缘盖”停产。
对特性、性能、对环境负荷物质的影响并未由于本次没变更而发生变更。
3. 变更内容：■电机延长电缆上附属的“绝缘盖”（接地绝缘用）
■“绝缘盖”的装配步骤

3-1) 电机延长电缆


(单位：mm)

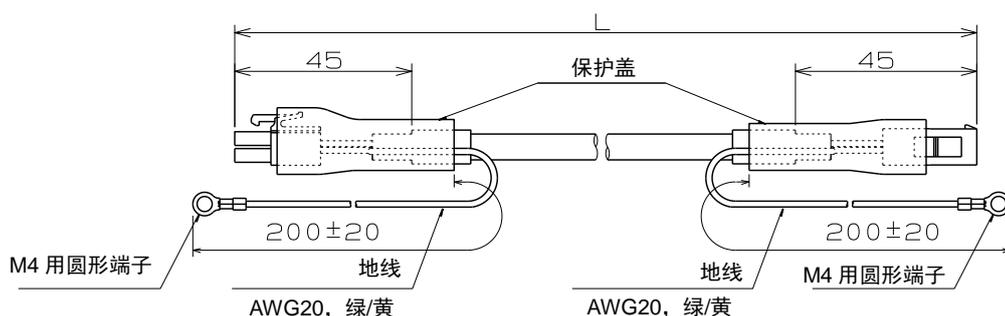

3-2) 附属品

- 绝缘盖（接地绝缘用）
材质：聚丙烯（白）
- M4×6 带有弹簧垫圈的盘头小螺钉
材质：不锈钢材料
- M4 六角螺母
材质：不锈钢材料

变更零部件

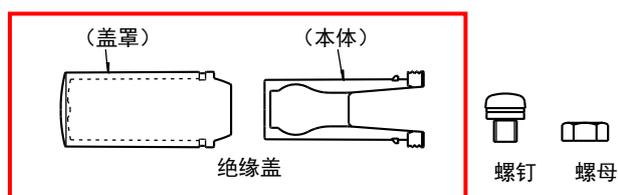


附属品

松下电器产业株式会社 汽车电子和机电系统公司

3-3) 伴随绝缘盖的变更，装配的步骤也发生变更。

●电机的地线与延长电缆的地线的连接

电机的地线与延长电缆的地线的连接，请使用附属的 M4 螺钉和绝缘盖。

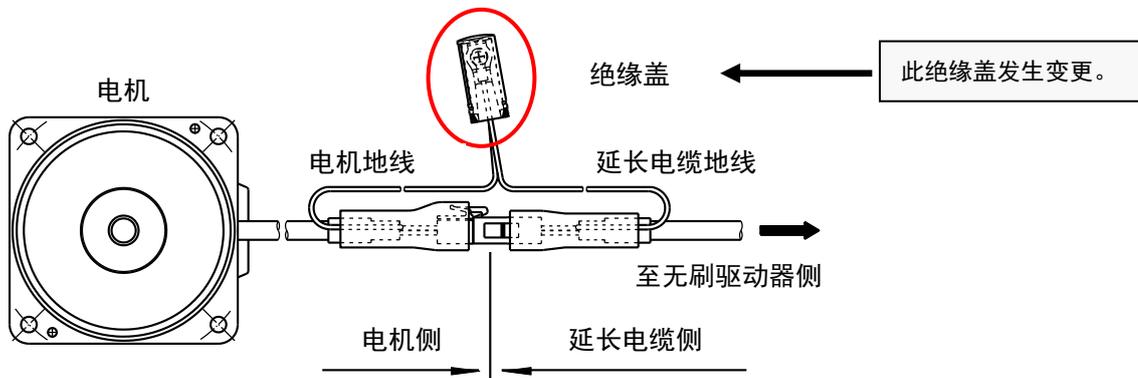

●绝缘盖的装配步骤

由于绝缘盖的变更，装配步骤发生变更。

现状	变更后
<p>① 用附属的螺钉来连接电机地线与延长电缆地线。</p> <p>② 按照如下步骤装配绝缘盖。</p> <p>I. 穿过套筒。 II. 嵌入本体。 III. 压入盖罩直至听到咔嚓声。</p>	<p>① 用附属的螺钉来连接电机地线与延长电缆地线。</p> <p>② 按照如下步骤装配绝缘盖。</p> <p>I. 嵌入本体。 II. 插入盖罩。 III. 压入盖罩直至听到咔嚓声。</p>

※绝缘盖装配后的外形尺寸没有变更。

(单位: mm)

现状	变更后

4. 变更时期：从 2016 年 11 月生产部分开始依次变更。

完